

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT



KÉSZÜLT: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
Polgármesteri Hivatala
részére

CÍM: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

KÉSZÍTETTE:


ERGONOM⁸ 8.
Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Tarsoly u. 16.

Mátyás Kristóf

tűzvédelmi előadó

CXBC 907364

DÁTUM:

2018. november 15.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA.....	3
II. TŰZVÉDELMI SZERVEZET.....	3
III. ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	7
IV. ÉPÜLETGÉPÉSZETRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK.....	11
V. TŰZVÉDELMI OKTATÁS.....	14
VI. TŰZVÉDELMI SZEMLÉK.....	16
VII. TŰZ ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK.....	16
VIII. A TŰZVÉDELMI HELYZETRE IS KIHATÓ VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK JELENTÉSE.....	18
IX. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK.....	19
X. ELLENŐZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT.....	21
XI. TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK.....	22
XII. KONFERENCIA TEREM HELYISÉGHASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE.....	24
XIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK.....	25
MELLÉKLET.....	26
1. sz. melléklet: Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat.....	27
2. sz. melléklet: Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez.....	28
3. sz. melléklet: Oltóanyag egységek.....	29
4. sz. melléklet: Kiürítés számítás.....	30

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat a hatályos tűzvédelmi jogszabályok és jogi normák alapján készült.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, illetve feladatait az alábbiak szerint szabályozom:

I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.1. A tűzvédelmi szabályzat területi hatálya

Kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési területére és a tulajdonában lévő létesítményre, szabadtereire, tűzszakaszaira, helyiségeire és azon belül esetlegesen előforduló veszélyességi övezetekre.

1.2. A tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya

Kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő munkavállalókra, beosztásra és munkakörre tekintet nélkül, valamint a Hivatal tulajdonában lévő építményében bármilyen jogcímen ott tartózkodó személyekre.

II. TŰZVÉDELMI SZERVEZET

2.1. A Hivatal területén a tűzvédelmi tevékenység irányítását és szervezését a polgármester látja el, külső tanácsadó bevonásával.

2.2. A polgármester feladatai

2.2.1. A polgármester felelős az általa irányított egység tűzvédelméért, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtásáért, a tűzvédelmi határozatok érvényre juttatásáért, a tűzvédelmi szabályzat kiadásáért és az ebben foglaltak érvényre juttatásáért.

2.2.2. Figyelemmel kíséri és értékeli az intézmény tűzvédelmi helyzetét, a tűzmegeelőzési munkát, az esetleges tüzesetek alakulását, intézkedéseket tesz a tűzvédelmi helyzet javítására.

2.2.3. Felelős az irányítása, felügyelete alá tartozó munkavállalók és a terület tűzvédelmi tevékenységéért, a tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások végrehajtásáért.

2.2.4. Hiányosságok, szabálytalanságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről.

- 2.2.5. Irányítja a közvetlen hatáskörébe tartozó területek technológiai utasításokban meghatározott tűzvédelmi feladatait.
- 2.2.6. Engedélyezi, ellenőrzi és irányítja a hivatal területén végzendő tűzveszélyes tevékenységet.
- 2.2.7. Gondoskodik a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzvédelmi berendezés, készülék, technikai eszköz beszerzéséről, állandó üzemképes állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzéséről.
- 2.2.8. Gondoskodik a hivatal munkavállalóinak tűzvédelmi oktatásáról és a továbbképzéseken való részvételről, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkozásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
- 2.2.9. Gondoskodik a tűzvédelemmel összefüggő költségek fedezetének biztosításáról.
- 2.2.10. Közlekedési útvonal megváltoztatása esetén a menekülési terv változtatását köteles elvégeztetni.
- 2.2.11. Az elvégzett munkát csak akkor veheti át, ha a tervező és a kivitelező nyilatkozik arról, hogy a tervezés, ill. a kivitelezés során a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, előírásokban foglalt követelményeket kielégítették, ill. betartották, a nyilatkozatokat a megbízási (vállalkozási) szerződés mellett köteles megőrizni.
- 2.2.12. Gondoskodik arról, hogy a Hivatal épületeiben lévő elektromos hálózatok és villámvédelmi berendezések az előírásoknak megfelelő gyakorisággal, arra jogosult szakemberrel tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat alá kerüljenek.
- 2.2.13. A Hivatal tűzoltó készülékeinek folyamatos karbantartását erre jogosult szakemberrel kötött szerződés keretében köteles biztosítani, az elhasználódott, selejtezett, üzemképtelen készülékek pótlásáról köteles gondoskodni.

2.3. Igazgatóság vezetők feladatai

- 2.3.1. Felelősek az általuk irányított egységek tűzvédelméért, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtásáért, a tűzvédelmi határozatok érvényre juttatásáért, a tűzvédelmi szabályzat kiadásáért és az ebben foglaltak érvényre juttatásáért.
- 2.3.2. Gondoskodnak a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáról.
- 2.3.3. Figyelemmel kísérik és értékelik a Hivatal tűzvédelmi helyzetét, a tűzmegeelőzési munkát, az esetleges tüzesetek alakulását, intézkedéseket

tesz a tűzvédelmi helyzet javítására.

- 2.3.4. Felelősek az irányításuk, felügyeletük alá tartozó munkavállalók és a terület tűzvédelmi tevékenységéért, a tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások végrehajtásáért.
- 2.3.5. Gondoskodnak a tűzvédelmi feladatok munkaköri leírásokban való meghatározásáról.
- 2.3.6. Gondoskodnak az irányításuk alá tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról és a továbbképzéseken való részvételről, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
- 2.3.7. A Tűzvédelmi Szabályzat munkavállalókkal történő megismertetése, a Szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése.
- 2.3.8. Gondoskodnak a tudomásukra jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről, ill. írásban jelzik azt a polgármesternek.
- 2.3.9. Tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére vonatkozó utasítások, körlevelek, intézkedések kiadása helyi szinten.
- 2.3.10. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó kérelem előterjesztése a polgármester felé.
- 2.3.11. Az irányításuk alá tartozó munkahelyeken felelősek a tűzvédelmi szabályok megtartásáért, a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséért.
- 2.3.12. A tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, ill. egyéb villamos szerelések, javítások alkalmával kötelesek a felülvizsgáló mellé kísérőt biztosítani, ill. valamennyi helyiségbe való bejutást lehetővé tenni.
- 2.3.13. Folyamatosan ellenőrzik az irányítása alá tartozó épületeket, helyiségeket, szabadtereket, tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén azonnal intézkednek annak felszámolásáról, ill. jelzik azt a polgármesternek.
- 2.3.14. Tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzése, szükség esetén cseréje, ill. pótlása, az ellenőrzések alkalmával kötelesek az ellenőr mellé kísérőt biztosítani, aki a rendelkezésére bocsátott elhelyezési lista alapján gondoskodnak arról, hogy valamennyi készülék ellenőrzésre kerüljön.

2.4. Munkavállalók feladatai

- 2.4.1. Kötelesek elsajátítani és végrehajtani a tűzvédelmi szabályzatban a munkavégzésre, a munkavégzés helyére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

- 2.4.2. Kötelesek közvetlen tűz-, vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.
- 2.4.3. Kötelesek munkahelyükön a rendet és a tisztaságot megtartani, minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- 2.4.4. Kötelesek a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni.
- 2.4.5. Kötelesek a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi szakvizsgát eredményesen letenni.
- 2.4.6. Bárki, aki olyan hiányosságot észlel, amely tüzet okozhat, azonnal intézkednie kell annak megszüntetéséről.
- 2.4.7. Kötelesek a tűzoltó felszerelések használatát ismerni.
- 2.4.8. Kötelesek a dohányzási tilalmat megtartani.
- 2.4.9. Kötelesek a tüzeset, vagy káreset alkalmával a tűzvédelmi szabályzatban részükre meghatározott szabályokat betartani, és a feladatokat végrehajtani.

2.5. A tűzvédelmi tanácsadó feladatai

- 2.5.1. A Hivatal tűzvédelmi szabályainak végrehajtását szakmai tudásával elősegíti.
- 2.5.2. Elkészíti a polgármester adat- és információ szolgáltatása alapján a Hivatal Tűzvédelmi Szabályzatát.
- 2.5.3. Részt vesz a tűzvédelmi hatóságok és felügyeleti szervek bejárásain, ellenőrzéseiben, illetve szemléiben.
- 2.5.4. Elvégzi a Hivatal munkavállalóinak előzetes és időszakos (évenkénti) tűzvédelmi oktatását.
- 2.5.5. A fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során szakmai tudásával elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- 2.5.6. Figyelemmel kíséri a jogi környezet változásait, erről folyamatosan tájékoztatja a polgármestert.
- 2.5.7. A Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálatát végzi, a változásokat beépíti a Tűzvédelmi Szabályzatba.

III. ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

3.1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

- 3.1.1. Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- 3.1.2. A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- 3.1.3. Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- 3.1.4. A Hivatalban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket szabad tárolni.
- 3.1.5. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- 3.1.6. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- 3.1.7. A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- 3.1.8. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

3.2. Közlekedési, tűzoltási-felvonulási és egyéb utak

- 3.2.1. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

- 3.2.2. Az intézmény területén lévő, járműforgalmat szolgáló fő- és mellékközlekedési utakat teljes szélességében, járművel használható állapotban, szabadon és tisztán kell tartani.
- 3.2.3. Minden olyan helyiségben, ahol a bejárati ajtón felül vannak más helyiségbe, közterületre stb. nyíló ajtók, gondoskodni kell azok megjelöléséről, hogy tűz esetén használhatók legyenek.
- 3.2.4. Tilos lezárni olyan helyiséget, amelyben ember tartózkodik, amely a menekülés célját szolgálja, továbbá a menekülés útjába esik. Ha a munka jellege az ajtók zárását teszi szükségessé, veszély esetére gondoskodni kell azok nyithatóságáról.
- 3.2.5. Olyan helyiségben, ahol a menekülés, ill. a kijárat felé vezető út nem egyértelműen felismerhető, a menekülés irányába mutató menekülési jeleket kell létesíteni.
- 3.2.6. Üzemszünet alatt a lezárt helyiség kulcsát úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén a hozzáférhetőség biztosított legyen.
A lezárt helyiség kulcsát – a hovatartozást jelző címkével – a kijelölt helyre kell adni.
- 3.2.7. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

3.3. Tűzveszélyes tevékenység

- 3.3.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat és mindaddig tilos, amíg a tűz, vagy robbanást előidéző tényezőket meg nem szüntették. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.
- 3.3.2. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés) az előzetesen írásban, a helyszínen adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. (2. sz. melléklet)
Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, (a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát), a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, (a készenlétkben tartandó tűzoltó felszereléseket) és az engedélyező aláírását, valamint a munkavégzés helyszínének átadását.
- 3.3.3. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét,

érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

- 3.3.4. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti intézmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- 3.3.5. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyt a munka megkezdése előtt kell kiadni, melynek érvényességi ideje csak meghatározott időre szólhat.
- 3.3.6. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyeket sorszámmal kell ellátni, és nyilván kell tartani.
- 3.3.7. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstől a befejezésig a polgármester felügyeletet köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző és a tűzveszélyes tevékenységet engedélyező köteles a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni. Ennek tényét az engedélyen aláírásával igazolni kell.
- 3.3.8. A jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést és egyéb más, rendszeresen nyílt lánggal járó munkát stb.) csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezhet.
- 3.3.9. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- 3.3.10. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- 3.3.11. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

3.4. Dohányzás

- 3.4.1. Az intézmény területén a dohányzás kizárólag a kijelölt dohányzóhelyen engedélyezett!
- 3.4.2. Dohányozni nem szabad zárt helyiségben, valamint szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- 3.4.3. A kijelölt dohányzó helyet tartós és egyértelmű felirattal kell ellátni:



DOHÁNYZÁBRA KIJELÖLT HELY

DOHÁNYZÁBRA KIJELÖLT HELY
DOHÁNYZÁBRA KIJELÖLT HELY
DOHÁNYZÁBRA KIJELÖLT HELY
DOHÁNYZÁBRA KIJELÖLT HELY
A dohányzástól tartózkodni szükséges lehet, illetve
környezetben tartózkodni esetén tartózkodni lehet
az ottani tartózkodás:
04 04 000 000
www.aktusz.com.hu

- 3.4.4. Égő dohánytermékkel a dohányzó helyet elhagyni nem szabad.
- 3.4.5. A dohányzóhelyen gondoskodni kell megfelelő darabszámú, nem éghető anyagból lévő hamutartó elhelyezéséről.
- 3.4.6. Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, ill. ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 3.4.7. A hamutartó tartalmát a szemétkosárba önteni tilos!

3.5. Raktározás, tárolás

- 3.5.1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
- 3.5.2. A folyosókon és az előtérben mindennemű tárolás tilos.
- 3.5.3. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- 3.5.4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hő fejlődést, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.
- 3.5.5. Az intézmény területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

3.5.6. Az intézmény területén keletkező éghető hulladékot e célra kijelölt helyen kell gyűjteni, rendszeres elszállításáról meghatározott időközönként gondoskodni kell.

3.5.7. A létesítmények külső falai mellett éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

3.5.8. A legfelső polc és a helyiség födéme között legalább 1 m, a világító berendezés és a polc között szintén 1 m tűztávolságot kell tartani.

3.6. Szabadban tüzelés

3.6.1. Az intézmény területén a szabadban tüzelés tilos.

IV. ÉPÜLETGÉPÉSZETRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

4.1. Csatornahálózat

4.1.1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

4.2. Világító berendezés

4.2.1. A világító berendezésre éghető anyagot helyezni tilos!

4.2.2. A világító berendezés és az éghető anyag között 1 m-nél nagyobb távolságot kell megtartani.

4.2.3. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

4.2.4. Az intézmény helyiségeiben gyertyával, gyufával, egyéb nyílt lángú világító eszközzel világítani tilos!

4.2.5. Adventi koszorút(gyertyákat), karácsonyi elektromos fényfüzért az intézmény egész területén szigorúan tilos alkalmazni!

4.3. Villamos berendezés

4.3.1. A központi leválasztó, feszültségmentesítő a bejárati ajtó közelében helyezendő el. A létesítmény villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. A csoportos villamos kapcsoló és biztosíték helyeit zárható szekrényben kell elhelyezni, zárva kell tartani és a szekrény mellett, vagy ajtaján jelezni kell a kulcs hollétét.

- 4.3.2. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Hordozható lámpa csak törpefeszültségű lehet, melyet védőburával és hálóval is el kell látni.
- 4.3.3. Villamos berendezést, mely használat közben önmagára vagy környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat, csak felügyelet mellett és szakaszosan működtethető.
- 4.3.4. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- 4.3.5. Villamos berendezést csak rendeltetésének megfelelően, üzemelési előírásának és méretezésének, a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- 4.3.6. Elektromos bővítés, új fogyasztó hálózatra történő kapcsolása csak engedéllyel történhet.
- 4.3.7. Biztosíték-betét csak a vezeték terhelhetőségének megfelelő és szabvány alapján készült betéttel cserélhető. A betétet javítani, az aljzatot áthidalni szigorúan tilos! Tartalék biztosíték-betétről gondoskodni kell.
- 4.3.8. Ideiglenes vezeték használata és arra bármilyen készülék rákötése tilos! Használaton kívüli vezetéket meg kell szüntetni. A villamos berendezéseket időszakosan ellenőrizni kell. Javítást vagy cserét csak szakember végezhet.
- 4.3.9. Elektromos készülék (főzőlap, hőszugárzó, hűtőgép stb.) csak védőföldeléssel ellátott dugaljba csatlakoztatható és biztonságos környezetben használható.
- 4.3.10. Elektromos készülék vezetékét toldani tilos! Olyan készüléket, mely hibás, sérült, zárlatos, feszültség alatt tartani, üzemeltetni nem szabad!
- 4.3.11. A lámpatestet, ill. fénycsőarmatúrát védőburkolattal kell ellátni.
- 4.3.12. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalaik időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

4.4. A tűzvédelmi felülvizsgálatok rendje

4.4.1. A villamos és villámvédelmi berendezéseket arra jogosult szakemberrel a mindenkor hatályban lévő szabvány előírásai szerint tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat alá kell vonni.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

- 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a **naptári napot kell figyelembe venni.**

A nem norma szerinti villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, másként nem rendelkezik

- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként,
- a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A felülvizsgálatokról az arra jogosult szakember köteles az előírás szerinti felülvizsgálati jegyzőkönyvet elkészíteni és a polgármesternek megfelelő példányszámban átadni.

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a **naptári napot kell figyelembe venni.**

4.5. Tüzelő-, fűtőberendezés

- 4.5.1. A tüzelő-, fűtőberendezések kezelésénél és használatánál be kell tartani a készülékhez kiadott kezelési és használati utasítást.
- 4.5.2. A berendezések rendszeres és folyamatos karbantartásáról - megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet vagy vállalkozó bevonásával - rendszeresen (meghatározott időben) gondoskodni kell.
Az intézmény helyiségeiben csak kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- 4.5.3. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- 4.5.4. A fűtést és annak felügyeletét a berendezést nem ismerő, vagy arra alkalmatlan személyre bízni nem szabad.
- 4.5.5. A helyiségben, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, felhasználnak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

V. TŰZVÉDELMI OKTATÁS

- 5.1.1. Az újonnan felvett munkavállalókat munkába állás előtt, majd az 5.1.2. szerint tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyen a munkavállalók aláírásukkal igazolják, hogy a munkakörükhöz tartozó tűzvédelmi előírásokat és a vállalkozás szabályzatát megismerték, és munkájuk során alkalmazzák.
- 5.1.2. Ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni valamennyi munkavállalót: **évente.**

Soron kívüli oktatásban kell részesíteni valamennyi munkavállalót

- ha a létesítményben tűz keletkezett
- a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság elrendeli
- és a polgármester utasítására

5.1.3. Az oktatásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a munka-, ill. tevékenységi körrel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket,
- a tűzjelzés módjait és lehetőségeit,
- a tűz esetén követendő magatartást és feladatokat,
- az elhelyezett kézi tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések kezelését, használatát,
- a Hivatal Tűzvédelmi Szabályzatának rendelkezéseit,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeit.

5.1.4. A tűzvédelmi oktatásról jegyzőkönyvet vagy naplót kell vezetni, mely tartalmazza:

- az oktatás időpontját, helyét,
- az oktatás tárgyát,
- az oktató nevét,
- a kioktatott munkavállalók, alkalmazottak aláírását.

5.1.5. A következő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók kötelesek tűzvédelmi szakvizsgát tenni.

Munkakör:

Szakvizsga érvényessége:

Hegesztők	5 év
Munkákat közvetlenül irányító vezetők	5 év

5.1.6. A szakvizsgára való felkészítés és a szükséges tananyag biztosítása az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó, regisztrált oktatás szervezőjének a feladata.

5.1.7. A vizsgázónak bizonyosságot kell tenni arról, hogy megfelelően ismeri a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, azokat gyakorlatban alkalmazni tudja és a kapcsolódó műszaki feladatokat is meg tudja oldani.

5.1.8. A vizsga sikeres letételéről bizonyítványt kell kiadni, amely a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.

5.1.9. A munkáltatónak a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást kell vezetnie, melyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt, - a hatósági ellenőrzés során – köteles bemutatni.

VI. TŰZVÉDELMI SZEMLÉK

- 6.1. Évente két alkalommal a Hivatal munkaterületein tűzvédelmi szemlét kell tartani.
- 6.2. A szemle során feltárt hiányosságokat és megállapításokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni a felelősök és határidők feltüntetésével.
- 6.3. Szemlebizottság tagjai:
 - vezető gondnok
 - külső tanácsadó
- 6.4. A feltárt hiányosságok megszüntetéséről a polgármester vagy megbízottja gondoskodik.

VII. TŰZ ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK

7.1. A tűz jelzése, tűzriasztás

- 7.1.1. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, ill. arról tudomást szerez, köteles azt késelem nélkül telefonon a tűzoltóság hívószámán (105) vagy a 112-es segélyhívó számon elsősorban a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek, akadály esetén a legközelebbi rendőri vagy önkormányzati szervnek jelezni.
- 7.1.2. A Hivatal munkavállalói a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, ill. emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzet is kötelesek hivatásos katasztrófavédelmi hatóságnak késelem nélkül bejelenteni és a kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul hagyni.
- 7.1.3. A Hivatal területén bekövetkezett minden tüzesetet - még a munkavállalók által eloltottat is - haladéktalanul jelenteni kell a polgármesternek.
- 7.1.4. Aki nem jelzi, vagy késelemmel jelzi a tüzet, a tűz jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad, vagy a készüléket nem bocsátja rendelkezésre, jogi norma sértést követ el, ezért ellene eljárást kell kezdeményezni.

7.2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv riasztása, tűzjelzés

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv felé adott tűzjelzés az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

- a tüzeset pontos helye (cég pontos neve, helység, utca, házszám),
- hol van a tűz (földszint, alagsor, emelet, mely csarnok),
- mi ég,
- vannak-e személyek életveszélyben, tartózkodik-e valaki a helyiségben (ha igen, hány fő, megtörtént-e a kiűrités),
- mit veszélyeztet a tűz (pl. a tüzeset helyszíne mellett éghető folyadék vagy gázpalack tároló van, tömeg befogadására szolgáló helyiség van stb.),
- milyen terjedelmű a tűz, milyen alapterületű a helyiség, szabad tér stb., ahol a tűz van,
- tüzesetet bejelentő személy neve, beosztása,
- a távbeszélő állomás hívószáma - ahonnan a bejelentés történik.

7.3. Teendők tűz esetén

7.3.1. Tűz esetén a tűz jelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkákban - amennyiben az életveszéllyel nem jár - minden munkavállaló köteles a tőle elvárható módon részt venni.

7.3.2. Tűz esetén követendő magatartás:

- Riasztani kell a munkavállalókat, személyeket a rendelkezésre álló eszközökkel, tűzilármával.
- Meg kell kezdeni a veszélyeztetett helyiségekből az emberek mentését.
- A rendelkezésre álló tűzoltó eszközzel, készülékkel azonnal meg kell kezdeni a tűzoltást.
- Értesíteni kell a hivatásos katasztrófavédelmi szervet - tűzoltóságot.
- A tűz környékén végre kell hajtani a helyiség, berendezések áramtalanítását, gáz és egyéb közművek elzárását.
- Meg kell kezdeni a létesítmény vagyontárgyainak, értékeinek mentését.
- A helyszínre érkező tűzoltóság parancsnokának pontos és részletes felvilágítást kell adni a tűz- és károssal kapcsolatban.
- Gondoskodni kell a megmentett tárgyak, eszközök őrzéséről, valamint a pánikhangulat elkerüléséről és a rendfenntartásról.

7.3.3. Amennyiben a tűz helyszínén többen is jelen vannak, akkor lélekjelenlét, szakmai ismeret és rátermettség alapján a fenti feladatokat meg kell osztani a közreműködési időszak lerövidítése érdekében. Ezzel ugyanis csökkenthetjük a sérülések nagyságát, az anyagi javak károsodását.

7.3.4. A jelenlévők közül az, aki a legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a legnagyobb lélekjelenléttel bír – bejelentés mellett – vegye át az irányítást. Határozott, egyértelmű utasításokkal jelölje ki a helyszínen levő egyes munkavállalókat, személyek feladatait. Az oltás és mentés irányítását mindaddig végeznie kell, amíg a tűzoltóság parancsnoka át nem veszi tőle a vezetést. Ettől az időponttól a tűzoltás vezetőjének utasításait kell végrehajtani.

VIII. A TŰZVÉDELMI HELYZETRE IS KIHATÓ VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK JELENTÉSE

8.1. Tűzvédelmi helyzetre is kiható változásnak minősülnek, melyekre a polgármester köteles intézkedni, ha a:

- létesítmény használatba vétele, bővítése, használatának megváltozása,
- létesítmények ideiglenes vagy végleges megszüntetése (ideértve a területeladását is),
- tűzveszélyes gép, berendezés felállítása, alkalmazása, ill. megszüntetése,
- tűzveszélyes gép, berendezés átalakítása nem tűzveszélyessé.
- azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a polgármester haladéktalanul köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek bejelenteni
- a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.
- a beépített tűzjelző tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

8.2. A tűzvédelmi helyzetre kiható változást a polgármester engedélyezi tűzvédelmi szakember véleményének megkérése után.

8.3. A tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén a kockázati osztályba sorolást a polgármester köteles elkészíttetni.

IX. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK

9.1. A Hivatal területén a telefon készülékek mellé /fölé/ az alábbi hívószámokat kell jól láthatóan kifüggeszteni:

<u>Mentők</u>	<u>Rendőrség</u>	<u>Tűzoltóság</u>	<u>Egységes segélyhívó</u>
104	107	105	112

9.2. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként a 4. sz. melléklet szerint

9.3. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

9.4. Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

9.5. A tűzoltó készülékeket évenként erre jogosult szakcéggel ellenőriztetni kell. Az ellenőrzés végrehajtását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet a polgármester aláírásával igazol.

9.6. A tűzoltó készülékekről és berendezésekről az intézménynél nyilvántartást kell vezetni a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban.


9.7. A tűzoltó készülékek legalább negyedévente esedékes készenlétben tartói ellenőrzését el kell végezni, és dokumentálni kell.

- az előírt készenléti helyen van,
- rögzítése biztonságos
- látható,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
- használata nem ütközik akadályba,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott,

- fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen és ép,
- karbantartás esedékes-e
- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető és
- állapota kifogástalan, üzemszerű

Az ellenőrzés tényét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

9.8. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetők legyenek

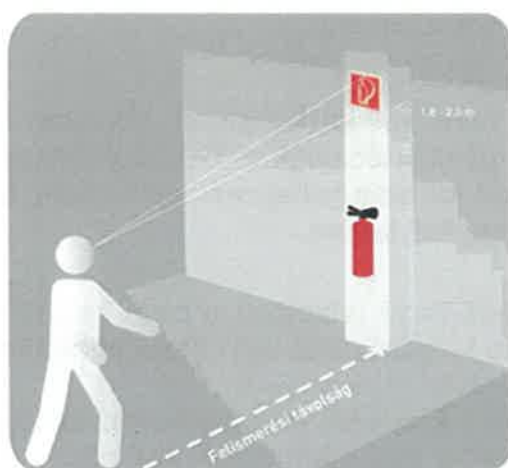

9.9. Karbantartás idején, a készenléti helyeken a karbantartás alatt álló, a helyszínen nem javítható, és a selejt tűzoltó készülékek pótlásáról a készenlétkben tartónak gondoskodni kell.

9.10. A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos működtetésű) biztonsági jelekkel kell megjelölni.

X. ELLENŐZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT

- 10.1. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
- 10.2. Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
- 10.3. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha
- az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
 - az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
- 10.4. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
- 10.5. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.
- 10.6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.
- 10.7. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
- a létesítmény nevét és címét,
 - a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

XI. TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

11.1. Irodahelyiségek, ügyfélterek

- A helyiségekben a telefon mellé a tűzoltóság telefonszámát (105) ki kell függeszteni.
- A helyiségekben nem oda való éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges éghető anyag tárolható.
- Elektromos főzőlap és kávéfőző csak hőszigetelő alátét alkalmazásával, felügyelet mellett üzemeltethető.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A helyiségek berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- A tevékenység, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt az irodákat utolsóként elhagyó személyeknek a villamos irodagépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolniuk, ill. a villamos hálózatról le kell választaniuk (feszültség mentesíteni kell).
- Az irodákat utolsóként elhagyó személyeknek eltávozás előtt meg kell arról győződniük, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

11.2. Irattár

- Az irattár területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos!
- A dohányzási tilalom érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen
"TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!
feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.
- Az irattár területén nem odavaló éghető anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
- A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utat teljes szélességben biztosítani kell.

- Az irattár bejárata közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet a helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.
- A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek az irattárat feszültség mentesítenie kell.
- Az irattárat utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

11.4. Teakonyha

- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú melegítő berendezést szabad használni.
- Az üzemeltetett melegítő berendezést, ha már nincs rá szükség, ki kell kapcsolni.
- Meghibásodott készüléket csak szakember javíthat.
- A főzés, melegítés közben keletkező gőz, gáz elvezetéséről természetes és mesterséges szellőztetéssel gondoskodni kell.
- A közcsatorna hálózatba tűzveszélyes folyadékkal és olyan vegyi anyaggal szennyezett vizet, amelynek gőzei, gázai tűz- és robbanásveszélyesek, beengedni tilos!
- A villamos berendezéseket állandóan tisztítani kell, a rájuk rakódott szennyeződést rendszeresen el kell távolítani.
- A főző-, fűtőberendezés és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületének hőmérséklete még a legnagyobb hőterhelésnél se haladja meg a 60 °C-t.
- A főző- és fűtőberendezéstől 1 m távolságon belül tűzveszélyes anyagot vagy folyadékot nem szabad tárolni.
- A főző- és fűtőberendezéseken éghető anyagot szárítás céljából tárolni tilos!
- A keletkezett hulladékot a műszak végén a helyiségből el kell távolítani.

11.5. Folyosók

- A folyosókat leszűkíteni, ott anyagokat tárolni még ideiglenesen sem szabad.
- A folyosókon 1 db ABC porral oltó készüléket kell kihelyezni.

XII. KONFERENCIA TEREM

HELYISÉGHASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE

A megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módja és felelőse:

- 12.1. A konferencia terem meghatározott munkarend szerint használható.
- 12.2. A helyiség rendeltetésszerű használatának biztosítása, rendjének és tisztaságának megőrzése minden munkavállaló és az ott tartózkodók kötelessége.
- 12.3. Amennyiben a helyiség használata során bármilyen műszaki rendellenesség jelentkezik, azt haladéktalanul jelezni kell a polgármester felé.
- 12.4. A helyiség használata során mindenkinek be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat.
- 12.5. A helyiség maximális befogadóképességét a Szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza
- 12.6. A helyiségben dohányozni szigorúan Tilos!
- 12.7. A közlekedési utakat, a kiürítési és menekülési útvonalat, a ki- és bejárati ajtókat, a kijáratokhoz és vészkijáratokhoz, a tűzoltó felszerelésekhez, készülékekhez, eszközökhöz vezető utakat teljes szélességben állandóan tisztán és szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- 12.8. A menekülésre használt útvonalakat világító vagy utánvilágító, szabványos biztonsági jellel kell megjelölni.
- 12.9. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

XIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

A Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzatát, a tűzvédelmi jogszabályok előírásait, a szabványok, műszaki leírások rendelkezéseit szigorúan be kell tartani, azoktól eltérni nem szabad.

A Tűzvédelmi Szabályzat 2018. november 15. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

Szekszárd, 2018. november 15.


Acs Rezső
polgármester




Dr. Molnár Kata
jegyző

MELLÉKLET

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT

	A	B		C		D	
		üzemeltetői ellenőrzés	üzemeltetés dokumentálása és módja	időszakos felülvizsgálat	karbantartás	időszakos felülvizsgálat	üzemeltetés dokumentálása és módja
1	érintett műszaki megoldás	ciklusidő	üzemeltetés dokumentálása és módja	időszakos felülvizsgálat	üzemeltetés dokumentálása és módja	üzemeltetés dokumentálása és módja	üzemeltetés dokumentálása és módja
2							
3	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény	6 hónap (+ 1 hónap) 12 hónap (+ 1 hónap), 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló

ENGEDÉLY

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a következő feltételek mellett engedélyezek:

1. A munka megnevezése:

2. A munkavégzés helye:

3. A munkavégzés időpontja:

4. A munkát végző neve:

Szakvizsga bizonyítvány száma:

Szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:

5. A munkavégzés során a következő külön előírásokat kell betartani:

.....
.....
.....

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét és érvényességét!

Kelt:

.....
az engedélyező neve és beosztása

Az engedély előírását és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul vettem és betartom.

.....
munkahelyi vezető

.....
munkát végző

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálták és minden olyan körülményt megszüntettek, ami tüzet okozhat.

A munkavégzés helyszínét átadtuk:

Kelt:

.....
munkaterület átvevő

.....
munkaterület átadó



3. sz. melléklet

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

Oltóanyag-egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B



Kiürítés számítás

Tárgy: Szekszárd Polgármesteri Hivatal konferenciaterem kiürítés számítása.

A kiürítés számítás a létesítéskor érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült.

A kiürítés számításnál figyelembe vett méreteket digitális mérőműszerrel mértem meg.

A konferencia terem kiürítése

A számítás menete

1. szakasz, a veszélyeztetett helyiség kiürítése

A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{il}}{v_i} \leq t_{1meg}$$

A konferencia terem alapterülete: 141 m²

Maximális létszám: 150 fő

$$t_{1meg} = 1,5 \text{ min}$$

A haladási sebesség v_i vízszintes haladás = 16 m/min

$$S_{il} = 12 \text{ m}$$

$$t_{1a} = \frac{12 \text{ m}}{16 \text{ m/min}} = 0,75 \text{ min}$$

$t_{1a} \leq t_{1meg}$ tehát e szempontból **MEGFELELŐ!**

A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján

$$t_{1b} = \frac{N_1}{kx_1} \leq t_{1meg}$$

A kijáratok szabad szélességének összege: 1,4m+1,4m+1,4m (rendezvény ideje alatt a helység mindhárom ajtaját használhatóvá – nyithatóvá kell tenni.)

$$t_{1b} = \frac{150 f\ddot{o}}{41,7 \times 4,2 m} = 0,85 \text{ min}$$

$t_{1b} \leq t_{1meg}$ tehát e szempontból **MEGFELELŐ!**

A létesítmény kiürítése

Ez esetben az összes kiürítésre használt kijáratot nyitott állapotban kell tartani!

2.szakasz, kiürítés a szabadba

A számítás menete

A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján

$$t_{2meg} = 6 \text{ min}$$

A haladási sebesség v_i vízszintes haladás a lépcsőig = 16 m/min,

$$t_{1ma} = 0,85 \text{ min}$$

$$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^n \frac{S_{i2}}{v_i} \leq t_{2meg}$$

$$t_{2a} = 0,85 \text{ min} + \frac{9m}{16m/\text{min}} + \frac{1,8m \cdot 3}{10m/\text{min}} + \frac{10m}{16m/\text{min}} = 0,85 + 0,56 + 0,54 + 0,62 = 2,57 \text{ min}$$

$t_{2a} \leq t_{2meg}$ tehát e szempontból **MEGFELELŐ!**

2. Kiürítés időtartama a lépcsők vagy a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete alapján:

$$t_{2b} = t_{y1} + \frac{N_2}{kx_2} + \sum_{i=1}^n \frac{S_{i3}}{v_i} \leq t_{2meg}$$

$$t_{2b} = \frac{9 \text{ m}}{16 \text{ m/min}} + \frac{150}{41,7 \times 1,8} + \frac{1,8 \times 3}{10} + \frac{10 \text{ m}}{16} = 0,56 + 1,99 + 0,54 + 0,62 = 3,71 \text{ min}$$

$t_{2b} \leq t_{2meg}$ tehát e szempontból **MEGFELELŐ!**

3. Kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján:

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{kx_3} \leq t_{2meg}$$

$$t_{2meg} = 6 \text{ min}$$

A szabadba vezető ajtók hasznos szélességének összege: 0,8 m

$$t_{2c} = \frac{12 \text{ m}}{16 \text{ m/min}} + \frac{150}{41,7 \times 0,8} = 0,75 + 4,49 = 5,24 \text{ min}$$

$t_{2c} \leq t_{2meg}$ tehát e szempontból **MEGFELELŐ!**

A létesítmény az előírt időtartam alatt biztonságosan elhagyható!